


Asennusohje

Pellin paloluokka: E60 (ve i<->o) / E120 (ve i<->o) S
Tuotesertifikaatti 0402-CPR-SC0058-13



1. Kiinnitä pelti kanavaan ja tiivistä palosuojamassalla, esim. Intumex AN.
2. Kanava ripustetaan määräysten mukaisesti. Kanavan kannakkeiden väli korkeintaan 1500 mm.
3. Asenna lämpöilmaisin siten, että kanavaan asennettu lämpötila-anturi ei rajoita sulkulevyn liikettä.
4. Käyttöakselin asento voidaan valita vapaasti.

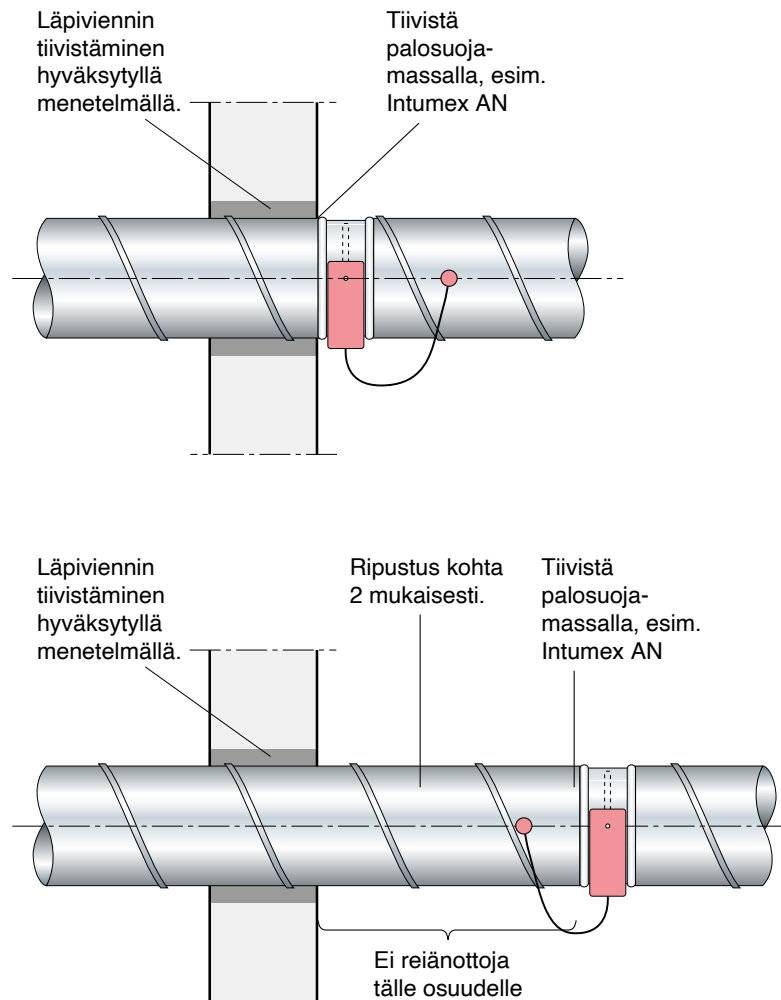